



Kui ehitise kõrgeim osa ulatub ümbruskonna hoonestusest **enam kui 15 m** kõrgemal ja see ei asu naaberehitise piksekaitsetsoonis, peab ehitisel olema **piksekaitse**

≥ 0,80 m

Katuseluuk
minimaalmõõt 0,6x0,8 m


Katuse ohutustarvikud:
käiguteed, redelid jms

KORTERELAMU VÄLINE TULEOHUTUS

- **Küttesüsteeme** tuleb puhastada vähemalt 1x aastas, vajadusel tihedamini. Puhastajaks võib olla ainult kutseline korstnapühkija. Infot saad telefonilt 1524 või aadressilt: www.korsten.ee ja www.kutsekoda.ee

Rõdul suitsetades kustuta kindlasti sigaret korralikult ja pane see mittepõlevasse anumasse

- **Küttegaasil** töötava grillseadme kasutamisel jälgi kasutusjuhendit, välistingimustes kasutamiseks mõeldud seadet ei tohi kasutada siseruumides



Tahkel kütusel töötav **grillseade küttepuudega**



Tahkel kütusel töötav **grillseade grillisõega**



≥ 4,5 m

värv
≥ 4 m

- **Sõidukite parkimine** ei tohi ehitisele tekitada täiendavat tuleohtu ega takistada päästetööd

Trepikoja suitsueemaldus
trepikoja ülaosas vähemalt 1 m² suurune avatav või ohutult purustatav aken

≥ 1m²

≥ 0,5 m

≥ 0,6 m

Hädaväljapääs

ÕNNE 13

Trepikoja välisüks:

- vähemalt samane trepikäigu laiusega (üldjuhul 1,2 m)
- vähemalt 2,1 m kõrge
- üle 30 elaniku – avaneb väljapoole

≥ 0,9 m ≥ 1,2 m


- **Päas keldrisse** maapinna tasandilt:
• vähemalt 0,9 m lai
• vähemalt 2,1 m kõrge

Keldri suitsueemaldus:
avade suurus üldjuhul 0,5% põrandapinnast

≥ 2,1 m

- **Hoonetes kõrgusega** ≥ 8,5 m tuleb ette näha pääs katusele kas:
• vahetult trepikojast
• läbi põõningu
• välise tuletõrjeredeli abil

- **Hoone ja juurdesõidutee** vahel ei tohi olla kõrghaljastust, elektrihüliine ja piirdetara, mis takistaks päästetööd

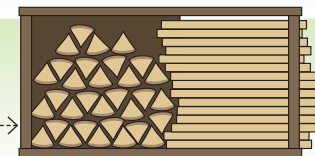

- **Põlevmaterjalid, puuriit ja prügikonteiner** peavad asuma ohutus kauguses süttiva välisvoodriga hoonest või mistahes hoone välisseinas olevast avast (uks, aken vms)

≥ 4 m

≥ 2 m

Päästemeeskonnal vajalik juurdepääs:

- iga välisukse juurde
- tuletõrje veevõtukohale
- hädaväljapääsule

- **JUURDESÕIDUTEED:**
• üldjuhul rajatakse ringsõiduna
• hoone seinast 5–8 m kaugusel
• vähemalt 3,5 m laiune



• TULETÕKKESEKTSIOONID:

- põõning
- trepikoda
- keskventilatsiooniseade
- elektrijaotla ruum
- korter
- kelder

• Tuletõkkekonstruktsioonis

oleva ukse, põõninguluugi vms avatäite ning tuletõkkekonstruktsiooni läbiva tehnosüsteemi tulepüsivusaeg peab olema vähemalt 50% konstruktsioonile ettenähtud tulepüsivusajast

• Suitsulõõr:


- igale korterile eraldi lõõr
- tahma väljavõtmise võimalus
- NB! viimistlusmaterjaliks ei tohi kasutada kipsplaati (kasuta krohvi või klinkerplaate)
- NB! ventilatsioonikanalit ei tohi suitsulõõrina kasutada

• Küttesüsteem

NB! küttesüsteemi võib ehitada või paigaldada ainult pottsepp

NB! Korsten peab olema täies pikkuses kahest küljest jälgitav

NB! Tuli vajab normaalseks põlemiseks õhku

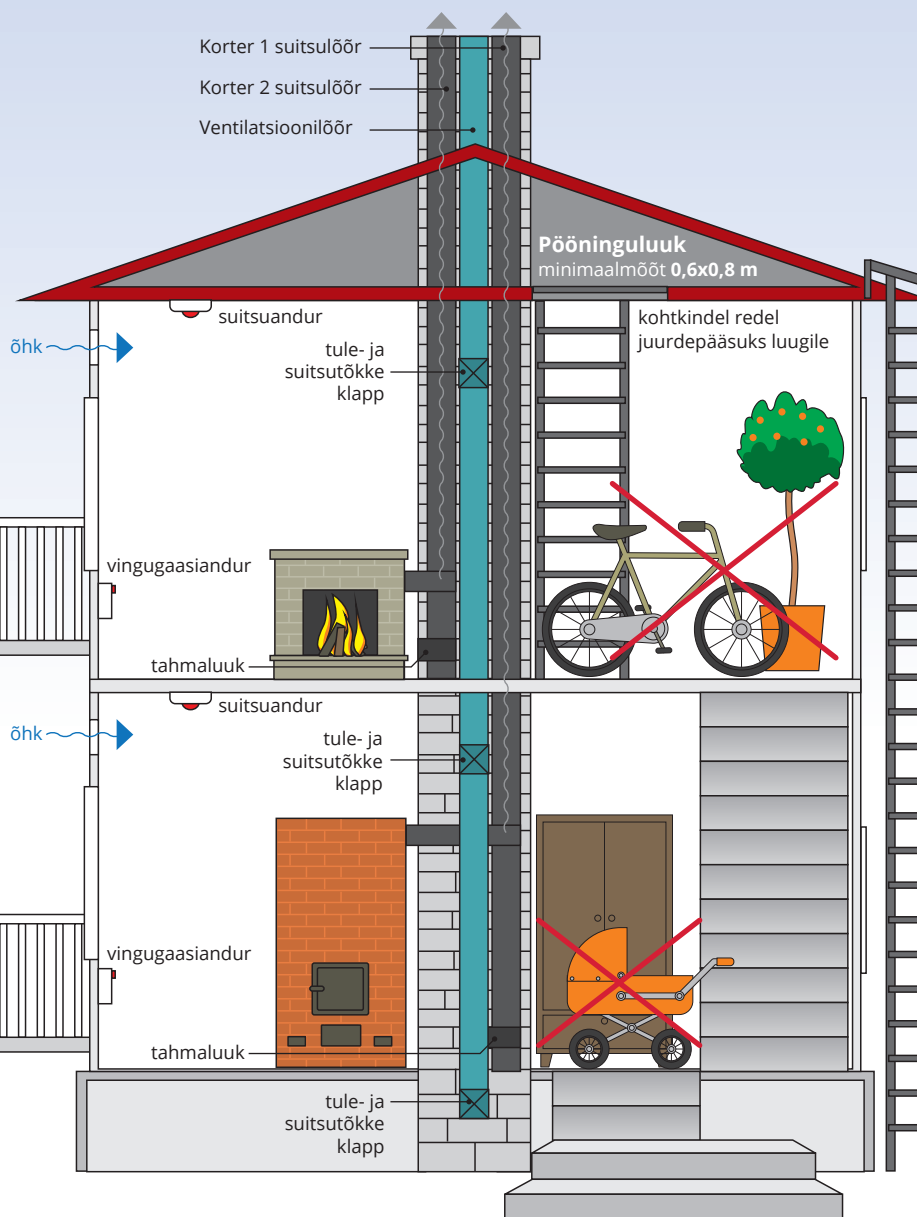

55° C



• **Tuleohtlike vedelikke** (mootorikütus, lahustid jms), mille leekpunkt on alla 55° C, võib keldris ladustada koguses kuni 5 liitrit korteri kohta. Põlevmaterjali võib ladustada mõistlikus koguses ning seda on keelatud ladustada läbikäiguteedele.

KORTERELAMU SISENE TULEOHUTUS



KORTERIÜHISTU KOHUSTUSED:

- veendu, et küttesüsteemid on seaduslikult ehitatud või paigaldatud (www.ehr.ee)
- telli 1x 5 aasta (enne 2000. a ehitatud) või 1x 10 aasta (peale 2000. a ehitatud) jooksul korterivaldajate ühiskasutuses olevate ruumide (trepikoda, kelder, koridor jmt) elektripaigaldiste korraline audit
- telli (koostöös korteriomaniikiga) vähemalt 1x aastas korstnapühkija
- taga tuleohutuspäigaldiste (nt piksekaitse) korrashoid ja toimepidevus
- taga igal aastal gaasiseadmete (nt gaasiveesoojendi) hoolduse läbiviimine

KORTERIOMANIKU KOHUSTUSED:



- paigalda vähemalt ühte eluruumi suitsuandur
- paiguta põlevmaterjalid vähemalt 150 mm kaugusele kütteseadme ja korstna välispinnast
- kütte- ja gaasiseadmetega korteritesse on soovituslik paigaldada vingugaasiandur
- arvesta korteriuste väljavahetamisel, et trepikoja poole avanev uks ei tohi kitsendada liikumisvoolu
- eelista seestpoolt võtmata avatavat ukسلukku, mis võimaldab tulekahju korral kiiresti väljuda
- ära suitseta siseruumides
- ära jäta põlevat küünalt järelevalveta
- ära paiguta evakuatsioonitrepikotta eset või seadet, mis võib takistada ohutut ja kiiret väljumist